






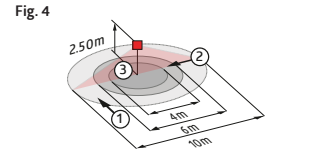




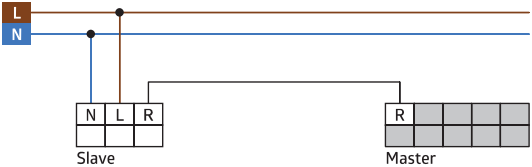








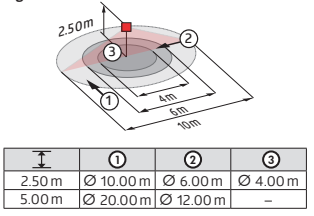






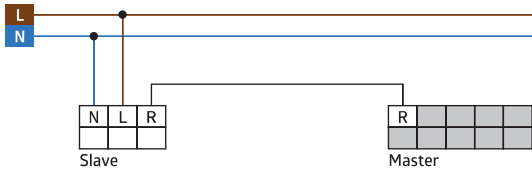

| Code | 92152 | 92152 | 92152 | 92152 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|---|---|-------|----------|---------|---------|-------|----------|----------|---|
| | DE Sicherheitshinweise | UK Safety Instructions | FR Consignes de sécurité | NL Veiligheidsinstructies | | | | | | | | | | | | |
|  | Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden. | Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations. | Travailler sur le réseau électrique ne s'improvise pas, seul un electricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement. | Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen enkel door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische regels. | | | | | | | | | | | | |
|  | Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Gerät ist nicht zum Schalten von Lasten geeignet! | Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply. Device is not suitable for switching loads! | Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils du secteur. Appareil ne convient pas pour la commutation de charges ! | Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingsspanning. Het apparaat is niet geschikt voor het schakelen van belastingen! | | | | | | | | | | | | |
|  | Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung. | Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use. | Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme. | Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik. | | | | | | | | | | | | |
|  | Funktion Das Gerät ist ein Slave-Melder für Innenanwendungen mit kreisförmigem Erfassungsbereich zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes. Das Slave-Gerät sendet bei erkannter Bewegung einen Schaltimpuls zum Master-Gerät. Kombinierbar mit Master-Geräten mit Slave-Impulseingang | Function The device is a Slave detector for ceiling mounting (interior applications) having a circular detection area for extending the detection area of a Master device. The slave device sends a trigger pulse to the master device when motion is detected. Can be combined with master devices with slave pulse input | Fonctionnement L'appareil est un détecteur Esclave pour montage en faux-plafond (applications intérieures) avec plage de détection circulaire pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître. Impulsion de commutation vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté. Peut être combiné avec des unités maître avec entrée d'impulsion esclave | Funcctie Deze melders is een slavemelder voor plafondmontage (binnen-toepassingen) met een circulair detectiebereik voor uitbreiding van het detectiebereik van een mastertoestel melder. De slave stuurt een schakelpuls naar de master bij elke herkende beweging. Kan worden gecombineerd met master-units met slave pulsingang | | | | | | | | | | | | |
| | Montage | Mounting | Montage | Montage | | | | | | | | | | | | |
| Fig. 1 |  | Fig. 2  Fig. 3  | Fig. 4  | <table border="1" data-bbox="750 1029 1064 1101"> <thead> <tr> <th></th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.50m</td> <td>Ø 10.00m</td> <td>Ø 6.00m</td> <td>Ø 4.00m</td> </tr> <tr> <td>5.00m</td> <td>Ø 20.00m</td> <td>Ø 12.00m</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | ① | ② | ③ | 2.50m | Ø 10.00m | Ø 6.00m | Ø 4.00m | 5.00m | Ø 20.00m | Ø 12.00m | - |
| | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.50m | Ø 10.00m | Ø 6.00m | Ø 4.00m | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00m | Ø 20.00m | Ø 12.00m | - | | | | | | | | | | | | | |
| ► Fig. 1 | Der Melder muss auf einen ebenen, festen Untergrund montiert werden. Vor der Montage muss der Abdeckring entfernt werden. Dazu ist der Abdeckring entgegen dem Uhrzeigersinn um ca. 5° zu drehen und abzunehmen. Nach dem vorschriftmäßigen Anschluss der Leitungen ist der Abdeckung durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder aufzustecken. Netzspannung zuschalten. | The detector has to be mounted on a plane and solid surface. Before mounting, the cover ring has to be removed. To do so, twist the cover ring anticlockwise through approx. 5° and lift off. Having connected up the cables in accordance with regulations, put on the cover ring by turning in a clockwise direction. Apply mains voltage. | Le détecteur doit être monté sur une surface plane et solide. Avant le montage il faut enlever le couvercle en la faisant d'environ 5° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer. Après le branchement correct des câbles, remonter le couvercle et tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Remettez le courant. | De melders moet gemonteerd worden op een vlakke ondergrond. Vóór het monteren de afdekking van de melders afnemen. Hiervoor de afdekking van de PD2 ong. 5° tegen de wijsers van de klok in draaien en afnemen. Na het connecteren van de aansluitdraden, de afdekking met de wijsers van de klok terug monteren. De spanning inschakelen. | | | | | | | | | | | | |
| | Ausgrenzen von Störquellen | Exclude sources of interference | Exclusion des sources de perturbation | Detectiegebied en storingsbronnen uitsluiten | | | | | | | | | | | | |
| | Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdecklamellen (e) der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden. | In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (e). | Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être surveillées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée (e). | Indien het detectiebereik van de melders te groot is, of indien deze gebieden deckt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdeklamellen (e). | | | | | | | | | | | | |

| 92152 | DE Selbstprüfzyklus | UK Self-test cycle | FR Cycle d'auto-contrôle | NL Zelftestcyclus |
|--|---|--|--|--|
| | Nach Stromanschluss durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus von 60 s. In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung. | The product enters an initial 60 s self-test cycle when the supply is first connected. During this time the device does not respond to movement. | Après le raccordement électrique, le détecteur effectue un cycle d'auto-contrôle de 60 s. Pendant ce temps, le détecteur ne réagit pas à des mouvements. | Nadat de spanning is aangesloten, doorloopt de melder een zelftestcyclus van 60 s. Gedurende deze tijd reageert het apparaat niet op beweging. |
| | Impulsabstand | Pulse spacing | Intervalle d'impulsion | Tijd tussen twee impulsen |
| | Die Pause zwischen 2 Impulsen an den Master kann auf 2 oder 9 s am Gerät eingestellt werden. Die Einstellung kann mit aktivierter (☀️) oder mit deaktivierter LED-Anzeige (🚫) erfolgen. | 2 or 9 s can be set for the pause between 2 pulses sent to the master. The setting can be made with activated (☀️) or deactivated (🚫) LED indicator. | Pour la pause entre 2 impulsions, envoyés au maître, on peut choisir entre 2 et 9 s. Le réglage peut être fait avec indicateur à LED activé (☀️) ou désactivé (🚫). | De pauze tussen 2 impulsen kan worden ingesteld op 2 of 9 s. De instelling kan worden gemaakt met geactiveerde (☀️) of afgezette (🚫) LED-indicator. |
|  | LED-Funktionsanzeige nach jeder Netzwiederkehr | LED function indicator after each mains recovery | Indicateur de fonctionnement à LED après chaque remise sous tension | Indicatie LED na elke spanningsonderbreking |
| | 60 s Selbstprüfzyklus - Grüne LED blinkt schnell | 60 s self test cycle - Green LED flashes fast | cycle d'auto-contrôle de 60 s - LED verte clignote rapidement | Zelftestcyclus van 60 s - Groene LED knippert snel |
| | LED-Funktionsanzeige im Betrieb Bewegungserkennung - Grüne LED blinkt bei jeder erkannten Bewegung | LED function indicator during operation Motion detection - Green LED flashes on each detected movement | Indicateur de fonctionnement à LED en marche Détection de mouvement - LED verte clignote à chaque mouvement détecté | Indicatie LED tijdens gebruik Bewegingsdetectie - Groene LED knippert bij elke gedetecteerde beweging |
|  | EU-Konformitätserklärung Das Produkt erfüllt die Richtlinien über 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) 2. die Niederspannung (2014/35/EU) 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) | UK Declaration of conformity This product respects the directives concerning 1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016 2. Electromagnetic Compatibility Regulation 2016 3. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012 | Déclaration de conformité UE Ce produit répond aux directives sur 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) 2. la basse tension (2014/35/UE) 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) | EU-Conformiteitsverklaring Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) |
| | | Contact B.E.G. UK Ltd., Apex Court – Grove House · Camphill Road · West Byfleet, Surrey KT14 6SQ | | |

| 92152 | DE Technische Daten | UK Technical data | FR Caractéristiques techniques | NL Technische gegevens |
|--|---|--|--|--|
| 110-240 V ~, 50/60 Hz ca./approx. 0.2 W | Spannung Leistungsaufnahme | Power Supply Power Consumption | Alimentation Consommation | Voeding Verbruik |
|  | Anschlussklemmen: für eindrängige Leiter für feindrängige Leiter | Terminal clamps: for solid one-wire conductors for fine-stranded conductors | Bornes de raccordement: conducteurs à fil rigide pour conducteurs à fils fins | Aansluitklem: eendradige geleiders voor fijnaderige geleiders |
| 360° 2 m / 5 m / 2.5 m | Erfassungsbereich Montagehöhe min./max./ empfohlen | Area of coverage Mounting height min./max./ recommended | Zone de détection Hauteur de montage min./max./ recommandé | Detectiehoek Montagehoogte min./max./ aanbevolen |
| ► Fig. 4 2.5 m 18°C ① = Ø 10.0 m ② = Ø 6.0 m ③ = Ø 4.0 m | Reichweite bei Montagehöhe Umgebungstemperatur 1 quer 2 frontal 3 sitzende Tätigkeiten | Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards 3 seated | Portée pour une hauteur de montage Température ambiante 1 transversale 2 frontale 3 Activité assise | Bereik op montagehoogte Omgevingstemperatuur 1 dwars 2 frontaal 3 zittend |
| II / IP20 Ø 98 x 50 mm -25°C – +50°C 110-240 V AC 2 / 9 s PC | Schutzklasse / Schutzart Abmessungen Umgebungstemperatur Ausgangsspannung Impulsabstand Gehäusematerial (UV-beständig) | Class / Degree of protection Dimensions Ambient temperature Output voltage Pulse interval Housing material (UV-resistant) | Classe / Type de Protection Dimensions Température ambiante Tension de sortie Intervalle d'impulsion Matériau du boîtier (résistant aux UV) | Klasse / Beschermingsgraad Afmetingen Omgevingstemperatuur Uitgangsspanning Pulstijden Behuizingsmateriaal (UV-bestendig) |
| | Schematisches Schaltbild | Schematic diagram | Schéma de raccordement | Aansluitschema |
|  | Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Melder! | Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the detector! | Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur le détecteur ! | Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van de melders! |
| | Der Anschluss von Master- und Slave-Gerät muss an derselben Phase erfolgen! | The master and slave device must be connected to the same phase! | L'appareil maître et l'appareil esclave doivent être connectés à la même phase ! | Het mastertoestel en het slave-toestel moeten op dezelfde fase worden aangesloten! |
| |  | | | |
| | Zubehör | Accessories | Accessoires | Accessoires |
| 92199 | Ballschutzkorb / weiß | Wire basket BSK / white | Panier de protection PD / blanc | Beschermingskorf / wit |
| 92161 | Aufputzsockel IP54 PD2-/PD4-AP | SM socket IP54 PD2- / PD4-SM | Socle AP IP54 PD2- / PD4-AP | OB sokkel IP54 PD2- / PD4-OB |
|  | Produktseite im Internet | Product page on the Internet | Page produit sur l'Internet | Productpagina op het internet |

| Code | 92152 | 92152 | 92152 | 92152 |
|---|--|---|---|---|
| | DK Sikkerhedsforskrift | ES Avisos de seguridad | IT Indicazioni di sicurezza | PT Instruções de segurança |
|  | Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af el-sagkyndige personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en el-sagkyndig person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. | MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables. | I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, seguendo le norme elettrotecniche, solo da elettricisti o da personale specializzato. | MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor |
|  | Sluk for spændingen før monteringen! Denne sensor er ikke egnet til åbning. Enheden er ikke egnet til at skifte belastning! | ¡Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación! Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión. El aparato no es apto para la conmutación de cargas! | Prima del montaggio disinserire la tensione! Per motivi di sicurezza, vi ricordiamo che questo prodotto non può essere collegato o disconnesso sotto tensione. | Antes de iniciar os trabalhos de instalação, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada! Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão. O dispositivo não é adequado para comutação de cargas! |
|  | Læs denne indlægsedel, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilsigtede anvendelse. | Lea esta hoja adicional antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto. | Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto. | Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido. |
| | Funktion | Función | Funzione | Função |
|  | Enheden er en slavedetektor til indendørs applikationer med et cirkulært detekteringsområde for at udvide detekteringsområdet for en masterenhed. | Este dispositivo es un detector esclavo para aplicaciones indoor. Dispone de un área de detección circular que permite ampliar la cobertura de un detector Master. | Il dispositivo è un rilevatore Slave per montaggio a soffitto (applicazioni interne) con area di rilevamento circolare come estensione area di rilevamento di un dispositivo Master. | O dispositivo é um detetor escravo para instalação no teto (em aplicações internas) com uma área de deteção circular para estender a área de deteção de um dispositivo Mestre. |
| | Slaveenheden sender en skifteimpuls til masterenheden, når der registreres bevægelse. | Cuando se detecta movimiento, el dispositivo esclavo envía un pulso de conmutación al dispositivo maestro. | Il dispositivo slave invia un impulso al dispositivo master quando viene rilevato un movimento. | O dispositivo escravo envia um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento. |
| | Kan kombineres med masterenheder med slaveimpulsindgang | Puede combinarse con unidades Master que cuenten con una entrada para esclavos con señal de impulso de 230 VAC. | Può essere collegato a qualsiasi rilevatore Master con un ingresso impulsivo Slave. | Pode ser combinado com dispositivos mestre, com entradas para dispositivos escravo com sinal por impulso a 230 VAC. |
| | Montering | Montaje | Montaggio | Montagem |
| Fig. 1  | Fig. 2  | Fig. 3  | Fig. 4  | |
| ► Fig. 1 Detektoren skal monteres på en plan, solid overflade. Før monteringen skal dækningen fjernes. For at gøre dette skal du dreje dækningen mod uret ca. 5° og fjerne den. Efter at rørene er korrekt tilsluttet, skal dækslens udskiftes ved at dreje den med uret. Tænd for netspænding. | El detector debe montarse en una superficie plana y firme. El anillo protector debe retirarse antes de la instalación. Para ello, gire el anillo protector en sentido contrario a las agujas del reloj aprox. 5° y retírelo. Después de conectar los cables de acuerdo con la normativa, se debe volver a colocar el anillo protector girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Conectar la tensión de red. | Il rilevatore deve essere montato su una superficie piana e solida. L'anello di copertura deve essere rimosso prima del montaggio. A tale scopo, ruotare l'anello di copertura di circa 5° in senso antiorario e rimuoverlo. Dopo che i cavi sono stati collegati secondo le norme, l'anello di copertura deve essere riattaccato ruotandolo in senso orario. Inserire la tensione di rete. | O detetor deve ser montado sobre uma superfície plana e firme. O anel de cobertura deve ser removido antes da instalação. Para tal, rode o anel de cobertura aprox. 5° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-o. Depois de os cabos terem sido ligados de acordo com os regulamentos, o anel de cobertura deve ser novamente fixado rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Ligue a tensão de rede. | |

| 92152 | DK Afbledning af områder som ikke skal detekteres | ES Reducción del área de detección para evitar perturbaciones | IT Delimitazione delle fonti di disturbo | PT Exclução de fontes de interferência |
|--|--|--|--|--|
| | Hvis detektor'ens registreringsområde er for stor, eller der registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdækningsclips (e). | En el caso de que el área de detección por defecto del detector sea demasiado grande o cubra zonas que no deban ser vigiladas, puede reducirse/acortarse cómodamente el área de detección utilizando las carátulas obturadoras adjuntas (e). | Se il campo di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre i campi che non devono essere sorvegliati, si può ridurre o limitare il campo a seconda del fabbisogno usando le clip di protezione in dotazione (e). | Se a área de deteção do detetor for demasiado extensa ou se forem cobertas áreas que não pretendem monitorizar, é possível reduzir ou limitar a área, conforme as necessidades, utilizando as máscaras de cobertura (e) fornecidas. |
| | Selvtestcyklus | Ciclo de autocontrol | Ciclo di autotest | Ciclo de autoteste |
| | Efter tilslutning gennemgår detektor en selvtestcyklus, som varer 60 s. I løbet af dette tidsrum reagerer enheden ikke på bevægelse. | Tras la conexión a la alimentación, el detector realiza un ciclo de autocontrol durante 60 s. Durante este tiempo, el dispositivo no reacciona al movimiento. | Dopo aver eseguito l'allacciamento elettrico il rilevatore esegue per 60 s un ciclo di test. Durante questo periodo il dispositivo non risponde al movimento. | Após a ligação à corrente, o detetor executa um ciclo de autoteste de 60 s. Durante esse tempo, o dispositivo não responde ao movimento. |
| | Impulsafstand | Intervalo entre impulsos | Distanza impulsi | Intervalo entre impulsos |
| | Pausen mellem 2 pulser til masteren kan indstilles til enhed på 2 eller 9 s være. Indstillingen kan foretages med aktiveret (☛) eller med deaktiveret LED-display (○). | El intervalo entre 2 impulsos enviados al detector Master puede fijarse en 2 o 9 s. El ajuste puede realizarse tanto con el indicador de LED activado (☛) como desactivado (○). | La pausa tra 2 impulsi sul Master può essere impostata a 2 o 9 s. L'impostazione può essere eseguita con LED attivato (☛) o disattivato (○). | A pausa entre 2 impulsos para o mestre pode ser ajustada para 2 ou 9 s no dispositivo. A configuração pode ser feita com o indicador LED ativado (☛) ou desativado (○). |
|  | LED-funktionsvisning efter hvert netværk gentagelse | Indicador LED tras conexión a la red eléctrica | LED indicatore di funzionamento dopo ogni ripristino della tensione di rete | Indicador de funcionamento de LED após cada restabelecimento da alimentação elétrica |
| | 60 s selvtestcyklus - <i>Grøn LED blinker hurtigt</i> | 60 s ciclo de autocomprobación - <i>El LED verde parpadea rápidamente</i> | 60 s LED ciclo di autotest - <i>Verde lampeggia veloce</i> | 60 s ciclo de autoteste - <i>LED verde pisca rapidamente</i> |
| | LED-Funktionsvisning i drift | Indicador LED en funcionamiento | LED indicatore di funzionamento in funzione | Indicador de funcionamento de LED em funcionamento |
| Bevægelsesregistrering - <i>grøn LED blinker ved hver registreret bevægelse</i> | Detección de movimiento - <i>el LED verde parpadea cada vez que detecta un movimiento</i> | Rilevamento di movimento - <i>il LED verde lampeggia ad ogni movimento riconosciuto</i> | Deteção de movimento - <i>o LED verde pisca sempre que é detetado movimento</i> | |
| | EU Overensstemmelseserklæring | Declaración de conformidad UE | Dichiarazione di conformità UE | Declaração de conformidade UE |
|  | <p>Dette produkt overholder direktiverne om</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektromagnetiske kompatibilitet (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU) | <p>Este producto cumple con las directivas siguientes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/EU) 2. Baja tensión (2014/35/EU) 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/EU) y (2015/863/EU) | <p>Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/EU) 2. Bassa tensione (2014/35/EU) 3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/EU) e (2015/863/EU) | <p>O produto está em conformidade com as diretivas relativas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/EU) 2. à baixa tensão (2014/35/EU) 3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/EU) e (2015/863/EU) |

| 92152 | DK Tekniske data | ES Datos técnicos | IT Dati Tecnici | PT Dados técnicos |
|---|--|---|---|--|
| 110-240 V ~, 50/60 Hz ca./approx. 0.2 W | Spænding Forbrug | Tensión de alimentación Consumo típico | Tensione Potenza assorbita | Tensão Consumo |
|  | Terminaler: til faste ledere til fintrådede ledere | Terminales: para conductores rígidos para conductores flexibles multihilo | Terminali: per conduttori solidi per conduttori a filo sottile | Terminais de ligação: para condutores rígidos para condutores flexíveis multifilares |
| 360° | Detekteringsområde | Ángulo de detección | Area rilevamento | Área de deteção |
| 2 m / 5 m / 2.5 m | Fastgørelsehøjde min./maks./ anbefalet | Altura de montaje min./máx./ recomendada | Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance | Altura de montagem min./máx./ recomendada |
| ► Fig. 4 2.5 m 18°C Omgivelsesnes temperatur ① = Ø 10.0 m ② = Ø 6.0 m ③ = Ø 4.0 m | Rækkevidde på monteringshøjde Omgivelsesnes temperatur 1 på tværs 2 frontalt 3 siddende | Alcance a altura de montaje Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal 3 Actividad sedentaria | Raggio d'azione a altezza di montaggio Temperatura ambiente 1 trasversale 2 frontale 3 presenza fissa | Alcance a altura de montagem Temperatura ambiente 1 transversal 2 em direção a 3 atividade sentada |
| II / IP20 | Beskyttelsesklasse / beskyttelse | Clase / grado de protección | Classe di protezione / tipo | Classe / grau de proteção |
| Ø 98 x 50 mm | Mål | Dimensiones | Dimensioni | Dimensões |
| -25°C ~ +50°C | Omgivelsesnes temperatur | Temperatura de funcionamiento | Temperatura di funzionamento | Temperatura ambiente |
| 110-240 V AC | Udgangsspænding | Tensión de salida | Tensione di uscita | Tensão de saída |
| 2 / 9 s | Impulsafstand | Intervalo entre impulsos | Distanza di impulsi | Intervalo entre impulsos |
| PC | Husmateriale (UV-resistent) | Material de la carcasa (resistente a los rayos UV) | Materiale dell'involucro (resistente ai raggi UV) | Material da caixa (resistente aos raios UV) |
| | Skematisk diagram | Esquema de conexión | Schema di cablaggio | Esquema elétrico |
| | Skematisk diagram – Når sensoren monteres, følg venligst opmærkningen på montageklemmerne på sensoren. | Esquema de conexión – al realizar la conexión, tenga en cuenta las indicaciones de los bornes en el detector! | Schema di cablaggio – nel collegamento dei rilevatori rispettate le indicazioni dei morsetti! | Esquema elétrico – Ao efetuar a ligação, observe a inscrição nos bornes do detetor! |
| | Forbindelsen mellem master og slave-enhed skal være i samme fase! | El aparato Maestro y el Esclavo deben estar conectados a la misma fase! | Il dispositivo Master e Slave devono essere collegati alla stessa fase! | Os dispositivos mestre e escravo têm que ser ligados na mesma fase! |
|  |  | | | |
| | Tilbehør | Accesorios | Accessori | Acessórios |
| 92199 | Bold-beskyttelseskurv BSK | Rejilla de protección metálica BSK | Griglia protezione BSK | Grelha de proteção metálica BSK |
| 92161 | P sokkel IP54 PD2-/PD4-P | Zócalo SU IP54 PD2- / PD4-SU | Attacco AP IP54 PD2- / PD4-AP | Base SM IP54 PD2- / PD4-SM |
|  | Produktside på Internet | Página del producto en Internet | Pagina del prodotto su Internet | Página do produto na Internet |





| Code | 92152 | 92152 | 92152 |
|--|---|---|--|
| | CZ Bezpečnostní předpisy | PL Zalecenia dot. bezpieczeństwa | HU Biztonsági információk |
|  | Práce na elektrických systémech směji provádět pouze elektrikáři nebo poučené osoby pod vedením a pod dohledem kvalifikovaného elektrikáře v souladu s elektrotechnickými předpisy. | Prace przy instalacjach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków lub osoby przeszkolone pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi. | Elektromos berendezésekkel kapcsolatos munkát csak villanyszerelő, vagy szakképzett villanyszerelő irányítása, és felügyelete alatt álló személy végezhet az elektrotechnikai előírásoknak megfelelően. |
|  | Odpojte napájení před instalací. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojení napájení. Zařízení není vhodné pro spínání zátěží! | Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Urządzenie nie jest przystosowane do bezpiecznego odłączania zasilania. Urządzenie nie jest przystosowane do załączania obciążeń. | Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Az érzékelő nem alkalmas a terhelés hálózatról történő biztonságos leválasztására. A készülék nem alkalmas a terhelés kapcsolására! |
|  | Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití. | Przecczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia. | A készülék beépítése és üzembehelyezése előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédlet információinak ismerete. |
| | Provoz | Funkcja | Működés |
|  | Zařízení je podřízený detektor pro vnitřní aplikace s kruhovým detekčním rozsahem pro rozšíření detekčního dosahu hlavního zařízení. Podřízené zařízení odešle spínací impuls do hlavního zařízení, když je detekován pohyb. Lze kombinovat s nadřazenými jednotkami s podřízeným pulzním vstupem | Urządzenie to czujnik typu Slave (podporządkowany) przeznaczony do użytku wewnętrznego i montażu na suficie, o kolistym obszarze detekcji, służący do rozszerzania pola detekcji czujnika typu Master (nadrzędnego). W momencie wykrycia ruchu czujnik typu Slave przesyła impuls do czujnika typu Master. Możliwość łączenia z jednostkami nadrzędnymi z większym impulsowym Slave | Mennyzetre szerelhető Slave érzékelő (beltéri kivitel) körkörös érzékelési területtel a Master érzékelő érzékelési tartományának növelésére. A Slave érzékelő trigger impulzust küld a Master érzékelőnek mozgás érzékelése esetén. Kombinálható Slave impulzus bemenettel rendelkező Master egységekkel |
| | Instalace | Instalacja | Elhelyezés |

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Fig. 4





| ∅ | ① | ② | ③ |
|-------|----------|----------|---------|
| 2.50m | ∅ 10.00m | ∅ 6.00m | ∅ 4.00m |
| 5.00m | ∅ 20.00m | ∅ 12.00m | — |



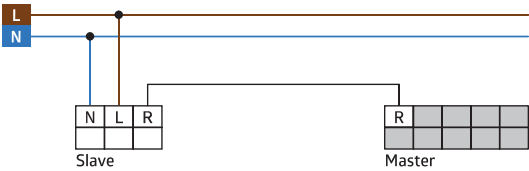

► Fig. 1









Detektor musí být namontován na rovném pevném povrchu. Před montáží musí být odstraněn krycí kroužek. Za tímto účelem otočte krycí kroužek proti směru hodinových ručiček o cca 5° a vyjměte jej. Po správném připojení potrubí musí být krycí kroužek vyměněn otočením ve směru hodinových ručiček. Zapněte síťové napětí.



Czujnik należy zamontować na równej, stabilnej powierzchni. Pierścien pokrywy należy zdjąć przed montażem. W tym celu obróć pierścien pokrywy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o ok. 5° i zdejmij go. Po podłączeniu przewodów zgodnie z przepisami, pierścien pokrywy należy ponownie założyć obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podłączyć zasilanie.



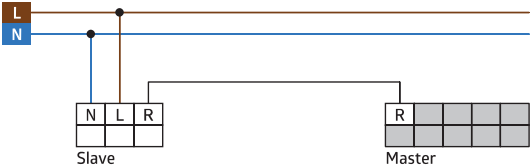

Az érzékelőt sima, szilárd felületre kell felszerelni. Szerelés előtt a fedőgyűrűt le kell venni. Ehhez fordítsa el a fedőgyűrűt kb. 5°-kal az óramutató járásával ellentétesen, és vegye le. A vezetékek előírásoknak megfelelő csatlakoztatása után a fedőgyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatással lehet visszahelyezni. Kapcsolja be a hálózati feszültséget.

| 92152 | CZ Zastínění zdrojů rušení | PL Eliminacja źródeł zakłóceń | HU Érzékelési terület csökkentése |
|--|--|---|---|
| | V případě, že je detekční oblast detektoru příliš velká, nebo jsou snímány nežádoucí oblasti, může se dosah detektoru redukovat příloženými stínícími krytkami (e). | W przypadku, gdy obszar detekcji jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, które nie powinny być, zasięg można zmniejszyć lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych przesłon maskujących (e). | Az árnyékoló lamellák alkalmazásával az érzékelési terület csökkenthető, vagy néhány térrész kizárható az érzékelési tartományból. |
| | Testovací režim Po prvotním připojení napětí se detektor uvede do 60 s testovacího cyklu. Během této doby zařízení nereaguje na pohyb. | Cykl auto-testu Przy pierwszym podłączeniu zasilania produkt wchodzi w początkowy 60 s cykl auto-testu. W tym czasie urządzenie nie reaguje na ruch. | Őnteszt ciklus Az első hálózatra kapcsoláskor az érzékelő 60 s őnteszt üzemmódba kerül. Ezen idő alatt a készülék nem reagál a mozgásra. |
| | Interval impulsů Lze nastavit 2 nebo 9 s pauly mezi 2 pulsy posílané k Master detektoru. Nastavení lze provést s aktivovaným (●) nebo deaktivovaným (○) indikátorem LED. | Odstęp między impulsami Odstęp pomiędzy 2 impulsami przesyłanymi do urządzenia głównego (Master) może wynosić od 2 do 9 s. Ustawienia można wprowadzać z włączonym (●) lub wyłączonym (○) wskaźnikiem LED. | Impulzus távolság Master felé a 2 impulzus közötti szünet 2 vagy 9 másodpercre állítható. Aktivált (●) vagy kikapcsolt (○) LED visszajelzés állítható. |
|  | Indikátor funkce LED po každém obnovení sítě | Wskaźnik funkcji LED po każdym powrocie napięcia w sieci zasilającej | LED visszajelzés minden újraindítás után |
| | Cyklus autotestu 60 s - Zelená LED rychle bliká | 60 s cykl auto-testu - zielona dioda LED migocze szybko | 60 s őnteszt ciklus - a zöld LED gyorsan villog |
| | Indikátor funkce LED během provozu Detekce pohybu - zelená LED bliká vždy, když je detekován pohyb | Wskaźnik funkcji LED podczas pracy Detekcja ruchu - zielona dioda LED migocze przy każdym wykrywanym ruchu | LED visszajelzés működés közben Mozgásérzékelés - zöld LED minden érzékelt mozgásnál felvillog |
| | EU Prohlášení o shodě | Deklaracja zgodności UE | EU-Megfelelőségi nyilatkozat |
|  | Výrobek odpovídá těmto nařízením 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU) a (2015/863/EU) | Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw dotyczącymi: 1. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU) 2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/EU) 3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU) oraz (2015/863/EU) | A termék megfelel következő direktíváknak 1. elektromágneses összeférhetőség (2014/30/EU) 2. kismegnyomású előírások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU) |

| 92152 | CZ Technická data | PL Specyfikacja techniczna | HU Technikai adatok |
|---|--|---|---|
| 110-240 V ~, 50/60 Hz ca./approx. 0.2 W | Napájení Spotřeba elektrické energie | Zasilanie Moc znamionowa | Hálózati feszültség Teljesítményfelvétel |
|  | Připojení vodičů: pro jednodrátové vedení pro jemně spleťované vodiče | Zaciski: do przewodu jednożyłowego o przekroju maksymalnie 1,5 mm ² | Csatlakozó kapocs: Egy tömör vezetékhez vagy sodrott vezeték fogadására |
| 360° | Oblast pokrytí | Obszar detekcji | Érzékelési tartomány |
| 2 m / 5 m / 2.5 m | Montážní výška min./max./doporučuje | Wysokość montażu min./maks./zalecana | Szerelési magasság min./max./ javasolt |
| <p>► Fig. 4 2.5 m 18 °C</p> <p>① = Ø 10.0 m ② = Ø 6.0 m ③ = Ø 4.0 m</p> | Rozsah dosahu pro montážní výška Okolní teplota | Zasięg przy wysokości montażu Temperatura otoczenia | Hatótávolság Szerelési magasság Környezeti hőmérséklet |
| II / IP20 | Třída / Stupeň krytí | Klasa / Stopień ochrony | Érintésvédelmi osztály / Védettség |
| Ø 98 x 50 mm | Rozměry | Wymiary | Méretek |
| -25 °C ~ +50 °C | Okolní teplota | Temperatura pracy | Környezeti hőmérséklet |
| 110-240 V AC | Výstupní napětí | Napięcie wyjściowe | Kimeneti feszültség |
| 2 / 9 s | Interval impulzů | Odstęp między impulsami | Impulzus távolság |
| PC | Materiál pouzdra (odolný vůči UV) | Materiál obudowy (odporny na promieniowanie UV) | Ház anyaga (UV-álló) |
| | Schematické znázornění | Schemat połączeń | Kapcsolási rajz |
|  | Schematické znázornění – při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru! | Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwracać uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku! | Kapcsolási rajz – az érzékelő csatlakoztatá- sakor kérjük vegye figyelembe az érzékelő csatlakozó kapcsainak jelölését! |
| | Připojení hlavního a podřízeného zařízení musí být ve stejné fázi! | Urządzenia Master i Slave muszą być podłączone do tej samej fazy! | A Master és a Slave készülékeket ugyanarra a fázisra kell csatlakoztatni. |
| |  | | |
| | Příslušenství | Akcesoria | Kiegészítők |
| 92199 | Drátěný koš BSK | Osłona druciana BSK | Védőrács BSK |
| 92161 | SM zásuvka IP54 PD2- / PD4-SM | Adapter SM IP54 PD2- / PD4-SM | AP aljzat IP54 PD2- / PD4-AP |
|  | Stránka produktu na internetu | Strona produktu w Internecie | Termékdoldal az interneten |

| Code | 1313551 | 2603363 | 92152 | 92152 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------|-----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|---|
| | SV Säkerhetsinstruktioner | FI Turvallisuusohjeet | NO Sikkerhets instruks | EN Safety Instructions | | | | | | | | | | | |
|  | Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar. | Asennus voidaan toteuttaa ainoastaan pätevän sähköasentajan toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/sääntöjä. | Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell. | Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations. | | | | | | | | | | | |
|  | Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker fränkoppling från nätspänningen. Enheten lämpar sig inte för brytande belastningar! | Katkaise päävirta ennen asentamista! Kyseistä tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta. Laite ei sovellu kuormien kytkemiseen! | Utstyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet. Enheten er ikke beregnet for tilkobling av laster. | Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply. Device is not suitable for switching loads! | | | | | | | | | | | |
|  | Läs kompletterande datablad och manualen innan driftsättning av denna enhet. Innehålllet av de dokumenten är en del av handhavandet! | Lue tämä lisäohje sekä asennusohjeet ennen tunnistimen käyttöönottoa. Kyseisten dokumenttien tunteminen on osa vastuullista käyttöä. | Les dette tilleggsk dokumentet og brukermanualen før du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsforståelsen rundt produktet. | Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use. | | | | | | | | | | | |
|  | Funktion Enheten är en takmonterad slavdetektor för inomhusbruk med ett cirkulärt detektionsområde för att utöka detektionsområdet till en masterenhet. Slavenheten skickar en triggerpuls till masterenheten när en rörelse detekteras. Kan kombineras med masterenheter som har ingång för slavimpuls. | Toiminto Laitte on sisätiloihin tarkoitettu slave-tunnistin, jossa on pyöreä tunnistusalue. Slave-tunnistimella voidaan laajentaa master-tunnistimen tunnistusalueita. Slave-tunnistin lähettää kytkeinpulssin master-tunnistimelle, kun liike havaitaan. Voidaan yhdistää master-tunnistimeen, jossa on slave-tunnistimelle pulssitulo. | Bruk Detektoren er en slavedetektor for innendørs takmontering. Har et sirkulært deteksjonsområde, beregnet for utvidelse av området til en master detektor. Slavedektoren sender ett impuls signal til master detektoren når den oppdager en bevegelse. Kan tilkobles master detektor på slave puls inngang. | Function The device is a Slave detector for ceiling mounting (interior applications) having a circular detection area for extending the detection area of a Master device. The slave device sends a trigger pulse to the master device when motion is detected. Can be combined with master devices with slave pulse input | | | | | | | | | | | |
| | Montering | Asennus | Montering | Mounting | | | | | | | | | | | |
| Fig. 1 |  | Fig. 2  Fig. 3  | Fig. 4  <table border="1" data-bbox="761 1029 1069 1101"> <thead> <tr> <th>∅</th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.50 m</td> <td>∅ 10.00 m</td> <td>∅ 6.00 m</td> <td>∅ 4.00 m</td> </tr> <tr> <td>5.00 m</td> <td>∅ 20.00 m</td> <td>∅ 12.00 m</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | ∅ | ① | ② | ③ | 2.50 m | ∅ 10.00 m | ∅ 6.00 m | ∅ 4.00 m | 5.00 m | ∅ 20.00 m | ∅ 12.00 m | — |
| ∅ | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | |
| 2.50 m | ∅ 10.00 m | ∅ 6.00 m | ∅ 4.00 m | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 m | ∅ 20.00 m | ∅ 12.00 m | — | | | | | | | | | | | | |
| ► Fig. 1 | Detektorn måste monteras på en jämn och fast yta. Innan monteringen måste täckringen tas bort. För att göra det, vrid täckringen ca 5° moturs och ta bort den. När kablarna har kopplats in i enlighet med instruktionerna måste täckringen monteras åter genom att vrida den medurs. Slå till nätspänningen. | Tunnistin on asennettava tasaiselle, kiinteälle pinnalle. Ennen asennusta kosketussuojakotelo on poistettava. Käännä kotelo noin 5° vastapäivään ja irrota se. Kun kaapelit on kytketty ohjeiden mukaisesti, kosketussuojakotelo on asetettava takaisin paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Kytke verkkojännite päälle. | Detektoren må monteres på et plant og stabilt underlag. Før montering må dekkningen demonteres, vri dekkningen mot klokka ca. 5° og ta den av. Monter enheten og tilkoble ledningen i henhold til koblings-skjemaet, sett på dekkningen igjen. Sett på spenning. | The detector has to be mounted on a plane and solid surface. Before mounting, the cover ring has to be removed. To do so, twist the cover ring anticlockwise through approx. 5° and lift off. Having connected up the cables in accordance with regulations, put on the cover ring by turning in a clockwise direction. Apply mains voltage. | | | | | | | | | | | |
| | Förhindra störningskällor Om detekteringsområdet är för stort eller det finns yta som inte bör övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärningslameller. | Poista häiriilähteet Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja tai se valvoo alueita, joita ei tarvitse tarkkailla, aluetta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tulevilla rajauslevyillä. | Avgrens deteksjonsområdet Hvis deteksjonsområdet er for stort eller tar med seg områder som ikke ønskes dekket, kan det benyttes medfølgende avskjerming for å begrense deteksjonsområdet. | Exclude sources of interference In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (e). | | | | | | | | | | | |

| 92152 | SV Självtest | FI Kalibrointivaihe | NO Testprosedyre | EN Self-test cycle |
|--|---|---|---|--|
| | När spänningen ansluts startar en självtest som tar 60 sekunder. Under självtesten detekterar inte detektorn på rörelse. | Tunnistin suorittaa 60 sekunnin kalibrointivaiheen käyttösähk ^ö jen kytkennän jälkeen. Kalibrointivaiheen aikana tunnistin ei reagoi liikkeeseen. | Produktet gj ^o r en selvtestsyklus de første 60 sekundene når spenningen settes på. I løpet av denne tiden reagerer ikke detektoren på bevegelse. | The product enters an initial 60 s self-test cycle when the supply is first connected. During this time the device does not respond to movement. |
| | Pulsavstånd | Pulsien väli | Puls lengde | Pulse spacing |
| | Pausen mellan två impulser till mastern kan ställas in på två eller nio sekunder på enheten. Inställningen kan göras med aktiverad (☛) eller avaktiverad (○) LED-indikering. | Master-tunnistimelle lähetettävien kahden impulssin välinen tauko voidaan asettaa 2 tai 9 sekunniksi. Asetus voidaan tehdä siten, että tunnistimen merkkileidit ovat käytössä (☛) tai pois käytöstä (○). | Tiden mellom to pulser som sendes til master kan bli satt til 2 eller 9 sek. Tiden kan settes uavhengig av om LED indikator er aktivert (☛) eller ikke (○). | 2 or 9 s can be set for the pause between 2 pulses sent to the master. The setting can be made with activated (☛) or deactivated (○) LED indicator. |
|  | LED-funktioner efter strömbavbrott | Merkkileidin toiminta kalibrointivaiheen aikana | Etter hver oppstart indikerer LED funksjonen | LED function indicator after each mains recovery |
| | 60 s självtestcykel - Grön lysdi ^o d blinkar snabbt | 60 s itestestausvaihe - Vihreä merkkileidi vilkkuu nopeasti | 60 s Selvtest syklus - Grønn LED blinker raskt | 60 s self test cycle - Green LED flashes fast |
| | LED-funktion, indikering under drift | Merkkileidin toiminta käytön aikana | LED funksjon ved bruk | LED function indicator during operation |
| Rörelsedetektering - Grön LED blinkar på varje detekterad rörelse | Liikkeen tunnistaminen - Vihreä merkkileidi vilkkuu jokaisen havaitun liikkeen yhteydessä | Bevegelsesdeteksjon - Grønn LED blinker hver gang det oppdages en bevegelse | Motion detection - Green LED flashes on each detected movement | |
| | EU Declaration of conformity | EU:n vaatimustenmukaisuustodistus | Samsvarserklæring | EU Declaration of conformity |
|  | Produkten överensstämmer med riktlinjerna 1. EMC-direktivet (2014/30/EU) 2. Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU) och (2015/863/EU) | Tämä tuote noudattaa seuraavia sää ^o säädöksiä: 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU) | Produktet tilfredsstiller følgende direktiver: 1. Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) 2. Lavspenning (2014/35/EU) 3. Begrensningen av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU) | This product respects the directives concerning 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU) |

| 92152 | SV Teknisk data | FI Tekniset tiedot | NO Tekniske data | EN Technical data |
|--|---|---|---|--|
| 110-240 V ~, 50/60 Hz | Spänning | Jännite | Spenning | Power Supply |
| ca./approx. 0.2 W | Strömförbrukning | Tehonkulutus | Effekt | Power Consumption |
|  | Terminal anslutningar: för enkelledad kabel för fintrådig ledare | Terminaalit: yksisäikeiselle johtimelle monisäikeiselle johtimelle | Tilkoblingsklemmer: for enkjernet leder for ledere med mange kordeler | Terminal clamps: for solid one-wire conductors for fine-stranded conductors |
| 360° | Detekteringsområde | Valvonta-alue | Deteksjons område | Area of coverage |
| 2 m / 5 m / 2.5 m | Monteringshöjd min./max / rekommenderad | Asennuskorkeus min./maks./ suositeltu | Monteringshøyde min./maks./ anbefalt | Mounting height min./max./ recommended |
| ► Fig. 4 2.5 m 18°C ① = Ø 10.0 m ② = Ø 6.0 m ③ = Ø 4.0 m | Detektering vid Monteringshöjd Omgivningstemperatur 1 Gående tvärs 2 Gående mot 3 Sittande | Valvonta-alue Asennuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa 1 Poikittainen liike 2 Kohtikävely 3 Istuva työ | Deteksjonsområde ved monte- ringshøyde Omgivelsestemperatur 1 på tvers 2 rett mot 3 sittende | Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards 3 seated |
| II / IP20 | Skyddsklass / IP-klass | Suojausluokka | Beskyttelsesgrad | Class / Degree of protection |
| Ø 98 x 50 mm | Mått | Mitat | Dimensjoner | Dimensions |
| -25°C ~ +50°C | Omgivningstemperatur | Ympäristön lämpötila | Omgivelsestemperatur | Ambient temperature |
| 110-240 V AC | Utgående spänning | Lähtöjännite | Spenning ut | Output voltage |
| 2 / 9 s | Pulsavstånd | Pulsien väli | Pulsintervall | Pulse interval |
| PC | Material för hus (UV-beständigt) | Kotelointimateriaali (UV-kestävä) | Kapslingsmateriale | Housing material (UV-resistant) |
| | Kopplingschema | Kytkentäkaavio | Koblingskjema | Schematic diagram |
| | Kopplingschema. Vid anslutning av detektorn, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna! | Kytkentäkaavio – kytkettäessä tunnistinta noudata laitteessa olevia liittimien merkintöjä! | Koblingskjema for tilkobling av detektor, vær nøye med tilkoblingen! | Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the termi- nal connections at the detector! |
| | Master- och slavenheten måste vara anslutna till samma fas! | Master- ja slave-tunnistin on kytkettävä samaan vaiheeseen! | Master og slaveenhetene må være tilkoblet samme fase! | The master and slave device must be connected to the same phase! |
|  |  | | | |
| | Tillbehör | Lisätarvikkeet | Tilleggsutstyr | Accessories |
| 92199 | Skyddskorg BSK / vit | Pallosuoja BSK / valkoinen | Ballbeskyttelse BSK / hvit | Wire basket BSK / white |
| 92161 | Utanpåliggande sockel IP54 PD2- / PD4-SM | IP54-asennusalusta, PD2- / PD4-AP | SM sokkel IP54 PD2- / PD4-SM | SM socket IP54 PD2- / PD4-SM |
|  | Produktsida på internet | Tuotesivu internetissä | Produktside på internett | Product page on the Internet |

